




Wskaźniki pożarowe Delta CO i V CO oraz postęp dobowy ściany w miesiącach VII-VIII / 2023r

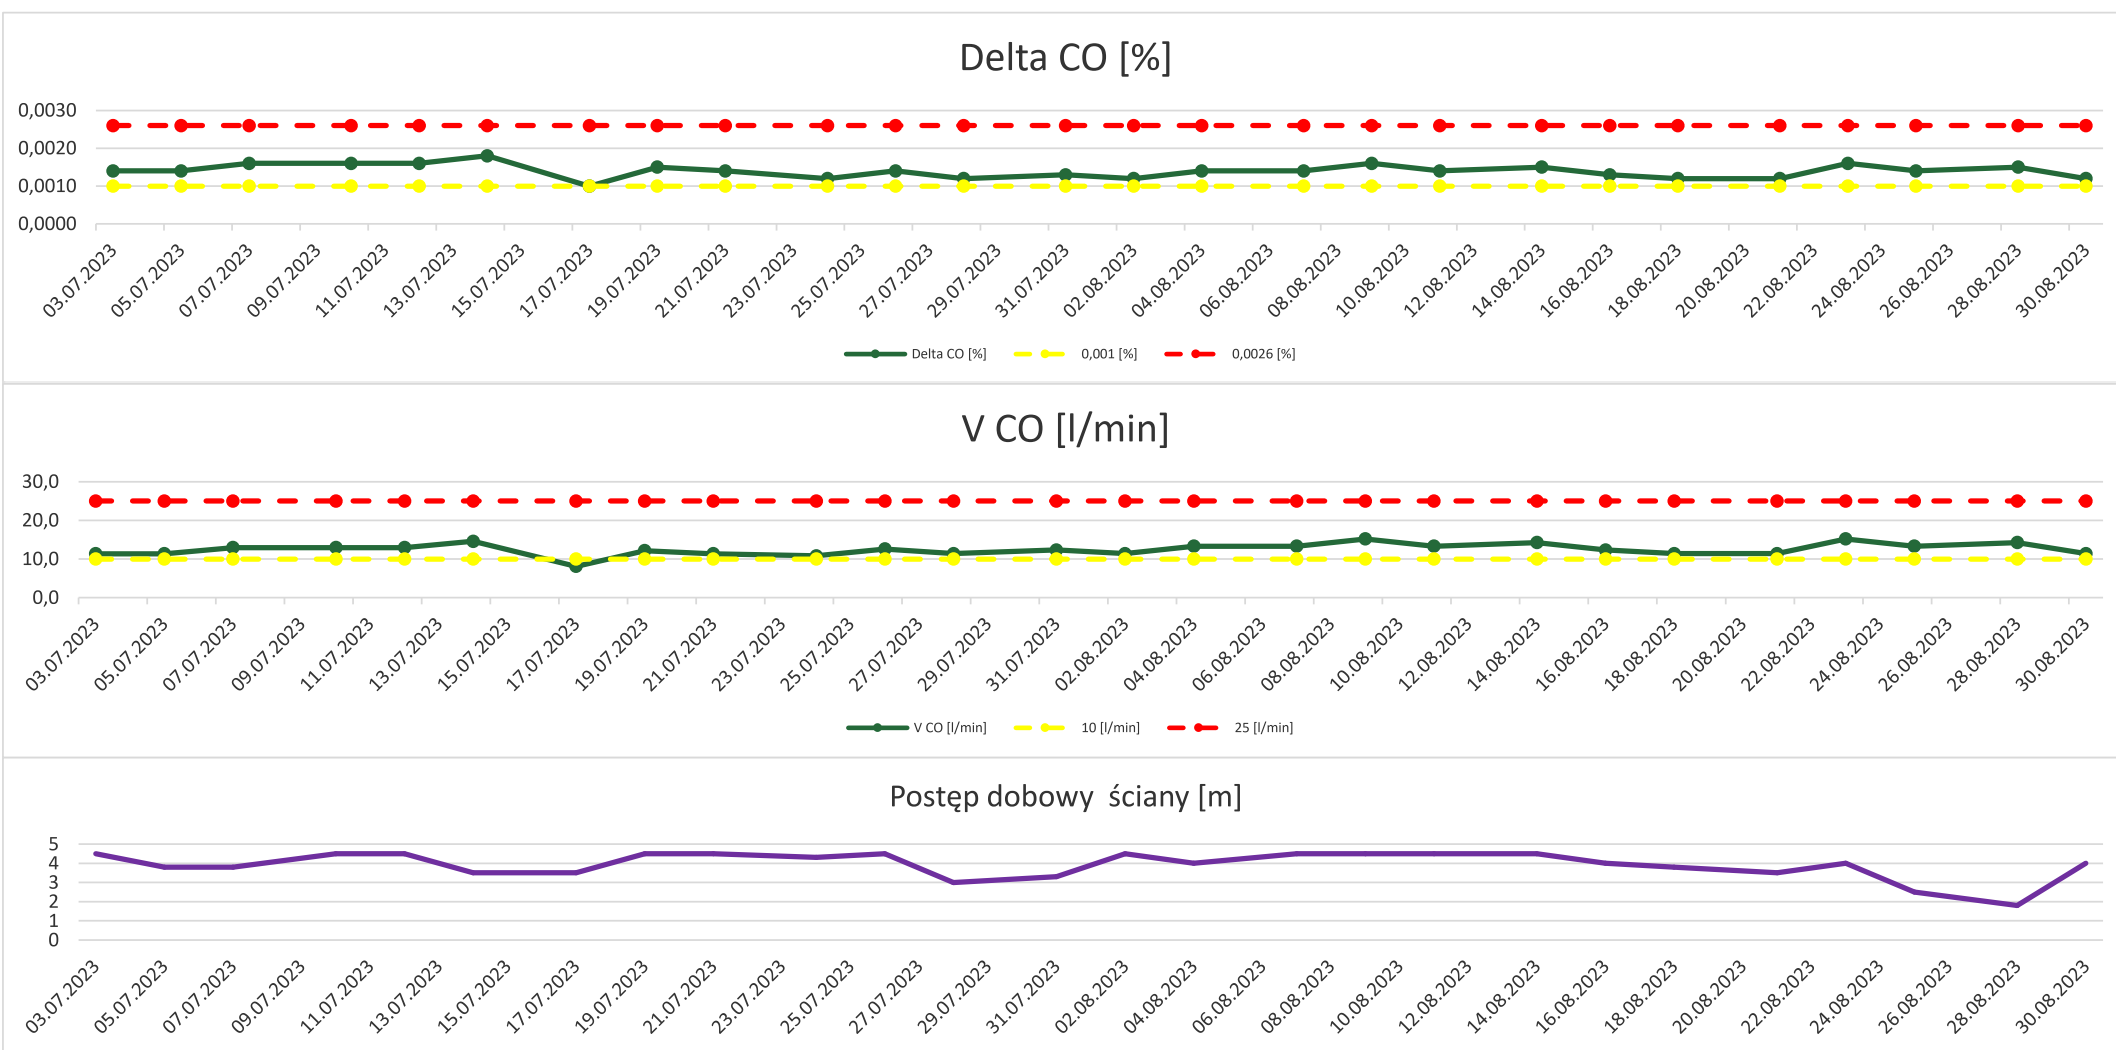


Wskaźnik pożarowy Graham oraz postęp dobowy ściany w miesiącach VII-VIII / 2023r

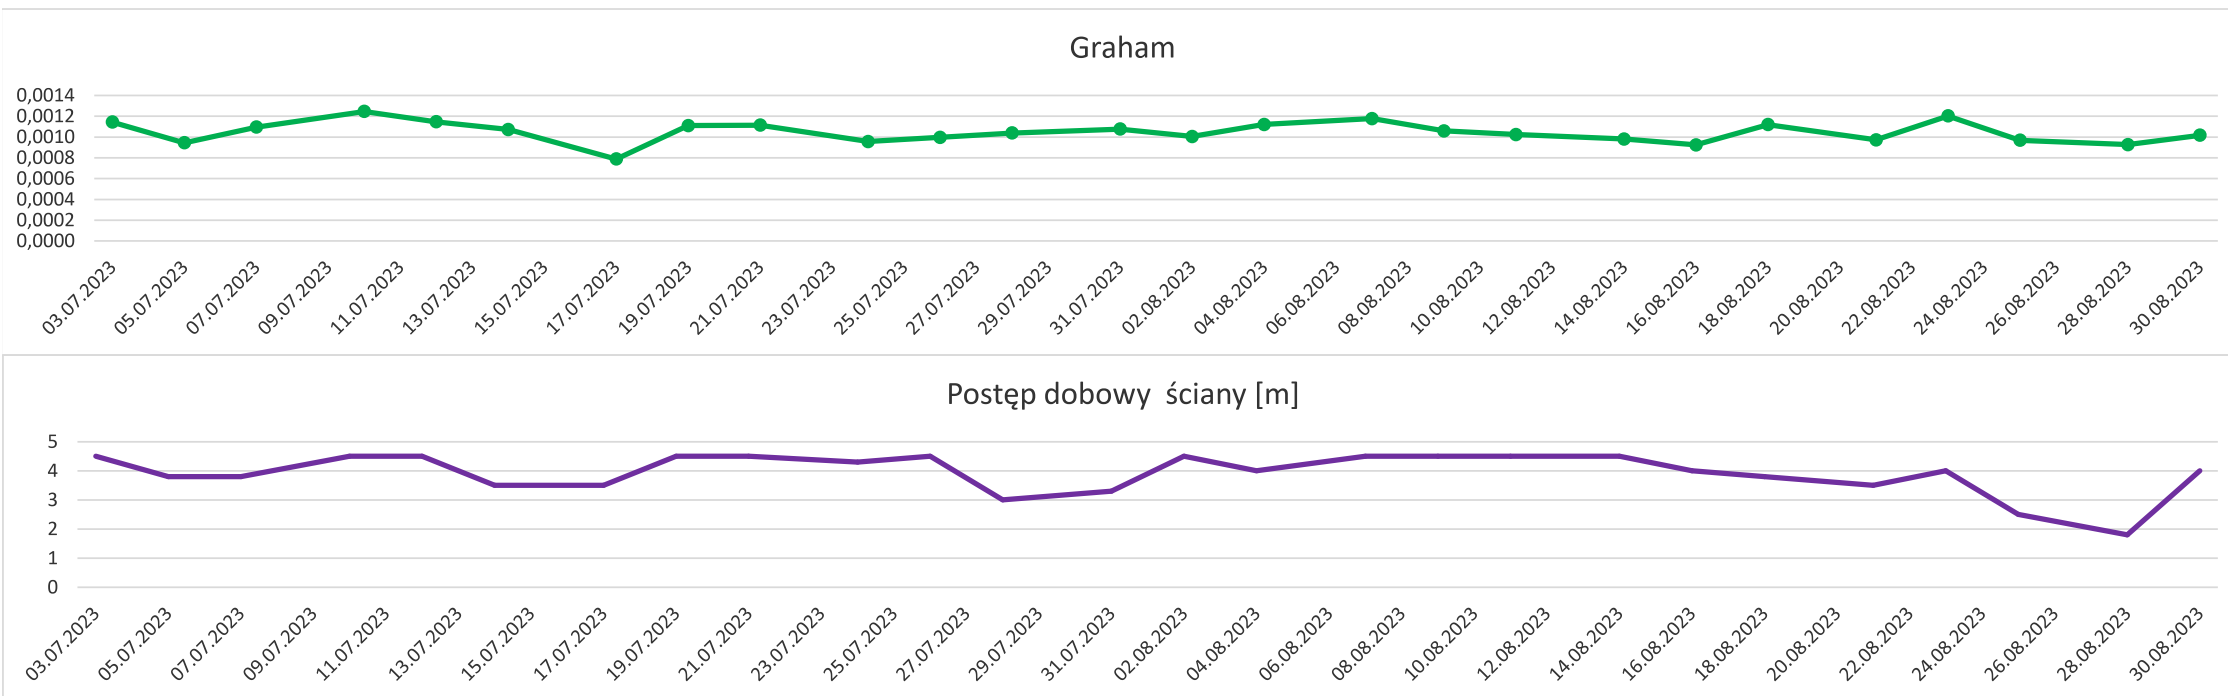


Wskaźniki pożarowe Delta CO i V CO oraz postęp dobowy ściany w miesiącach IX-X / 2023r

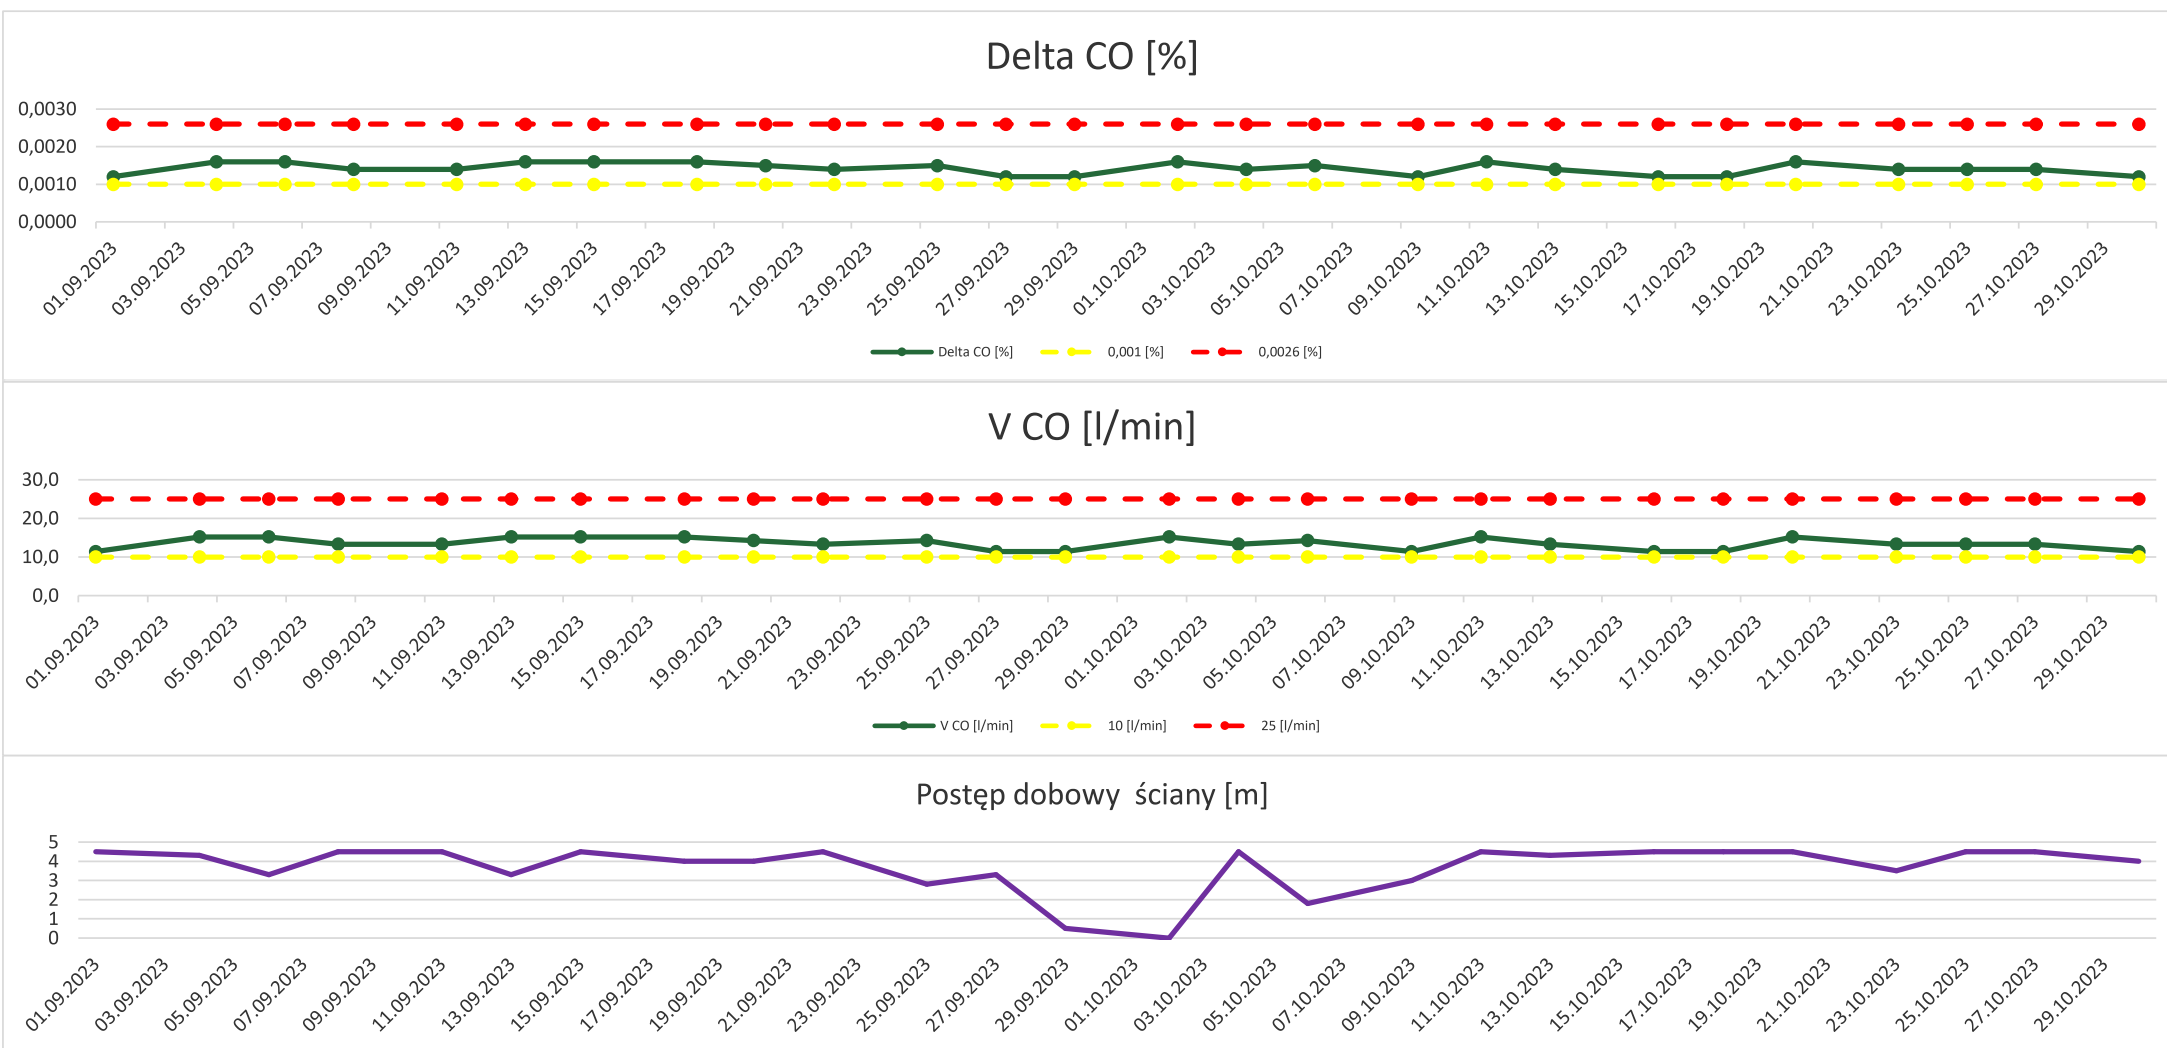


Wskaźnik pożarowy Graham oraz postęp dobowy ściany w miesiącach IX-X / 2023r

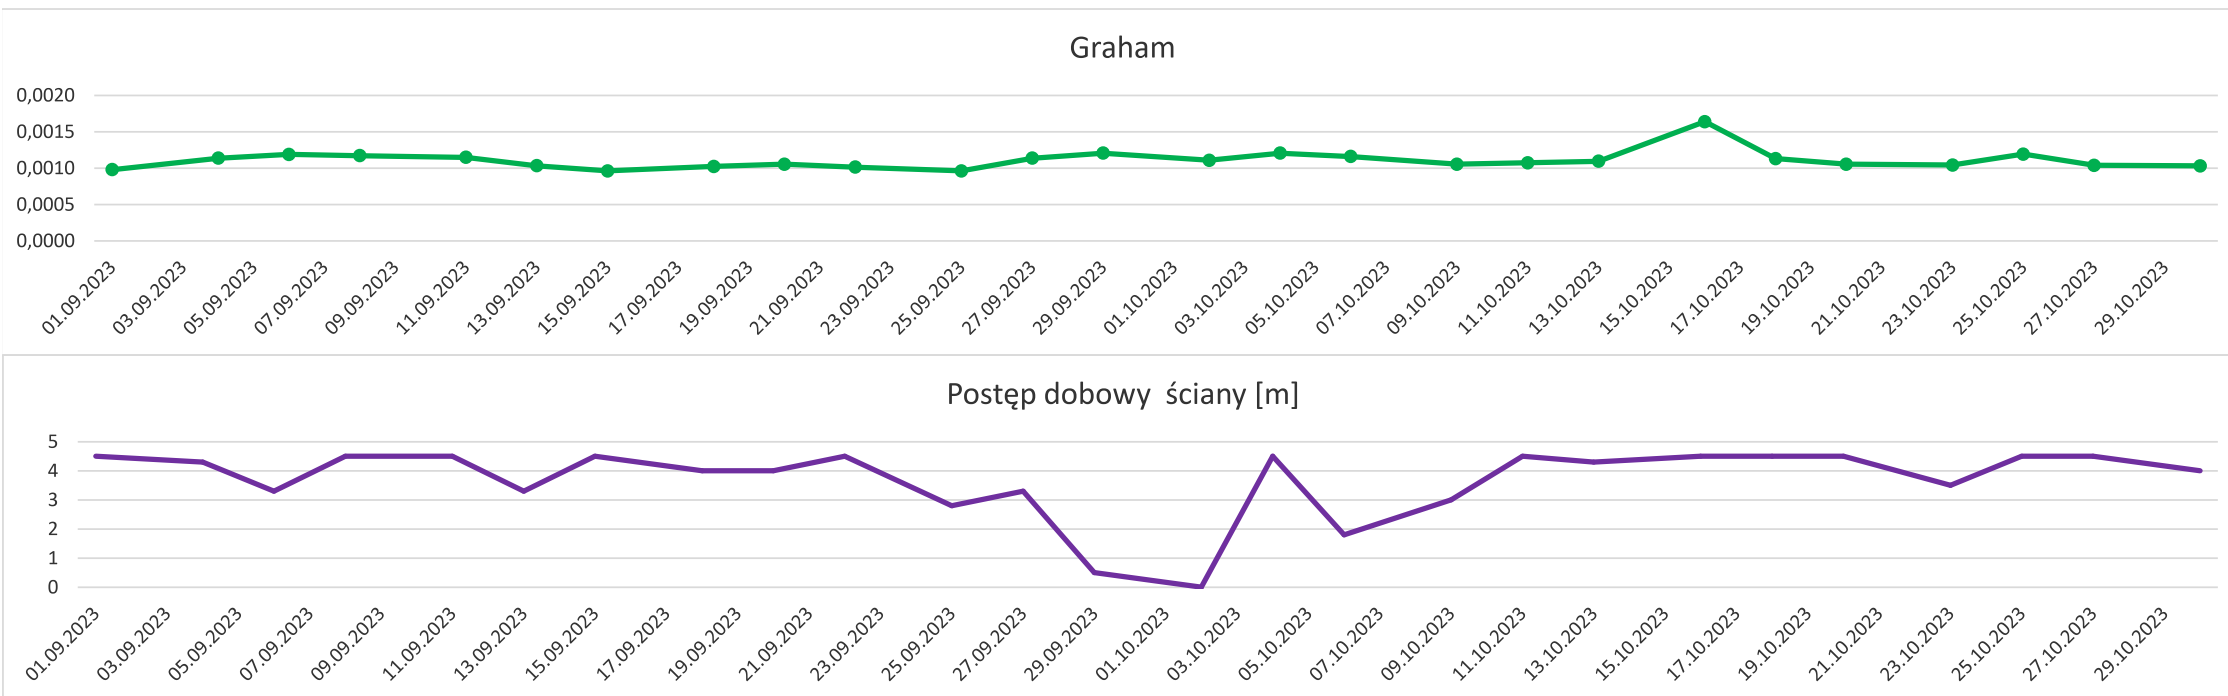

Wskaźniki pożarowe Delta CO i V CO oraz postęp dobowy ściany w miesiącach XI-XII / 2023r

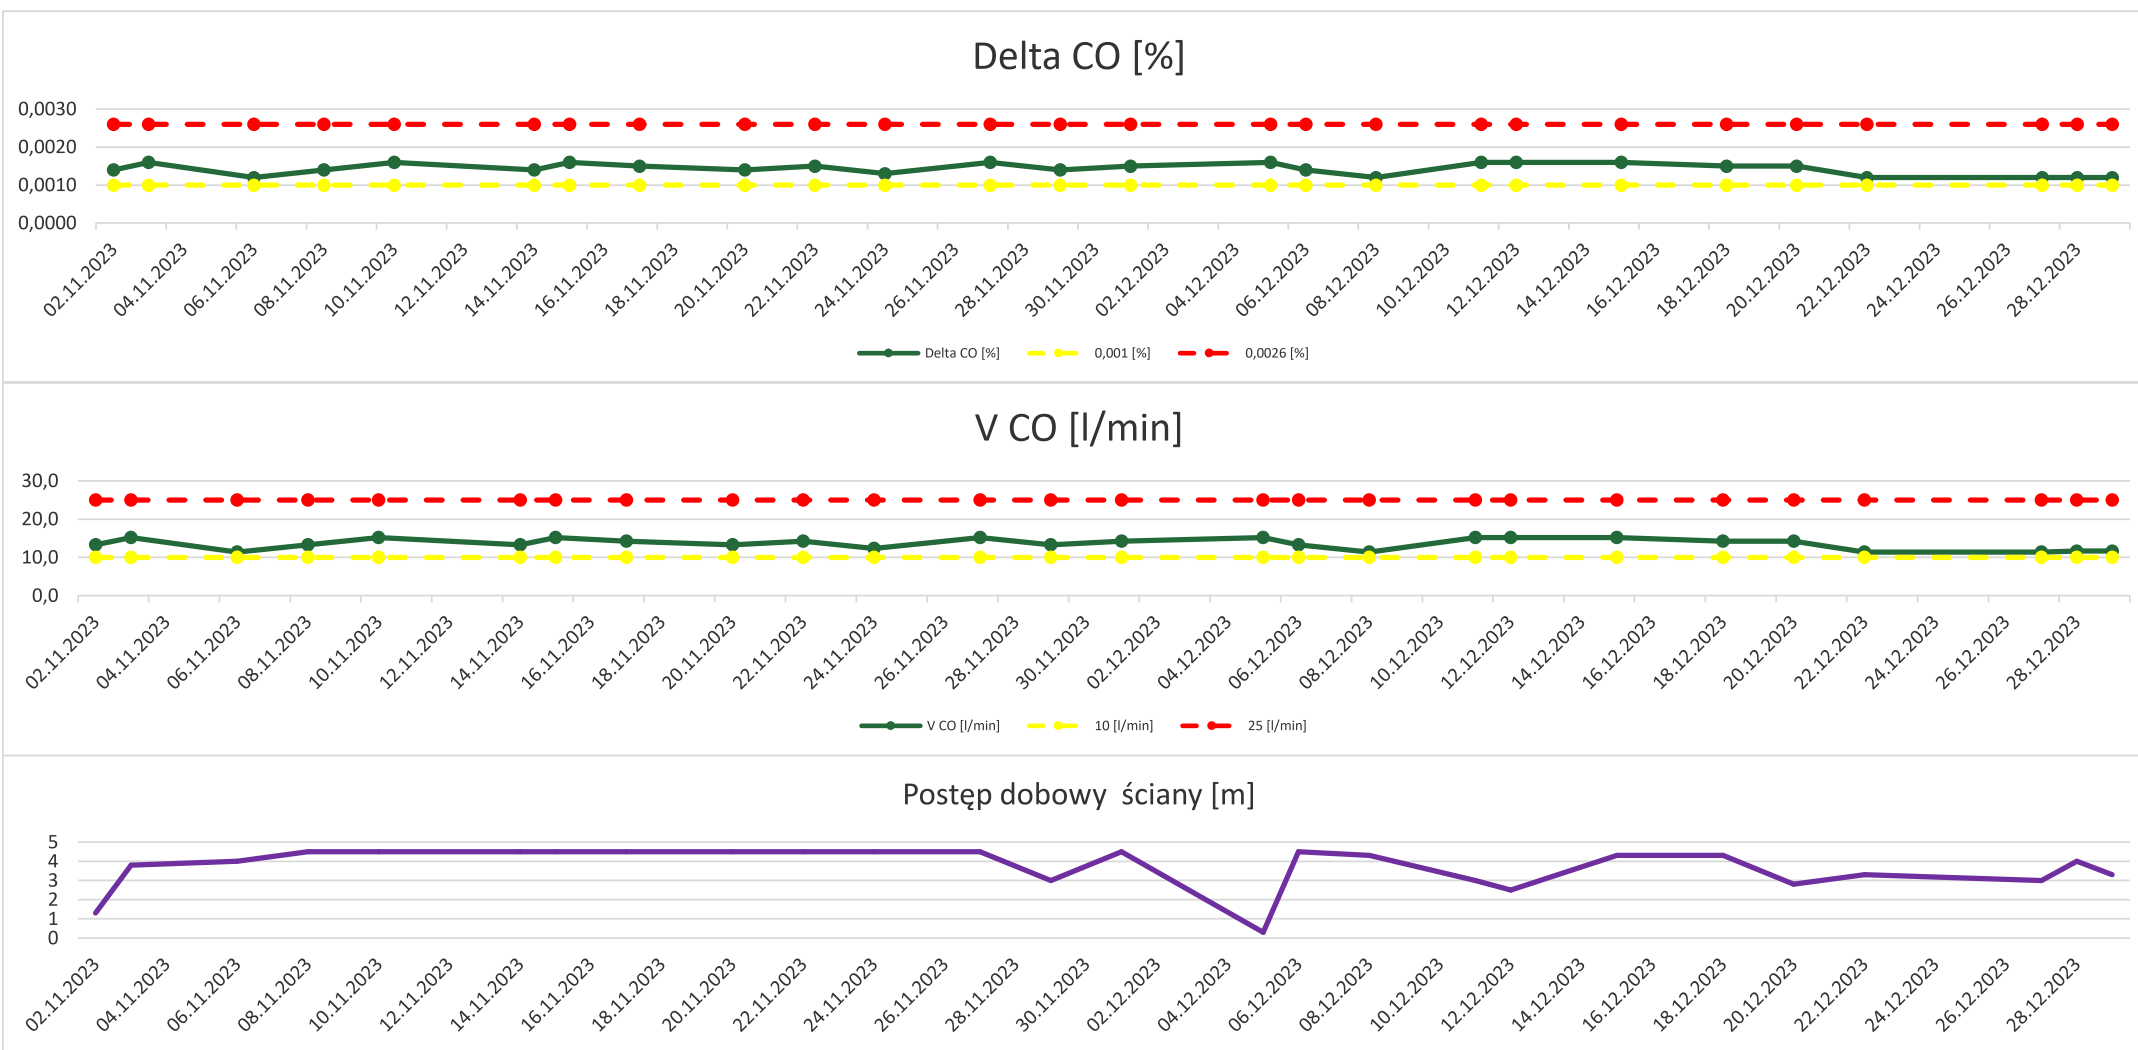


Wskaźnik pożarowy Graham oraz postęp dobowy ściany w miesiącach XI-XII / 2023r

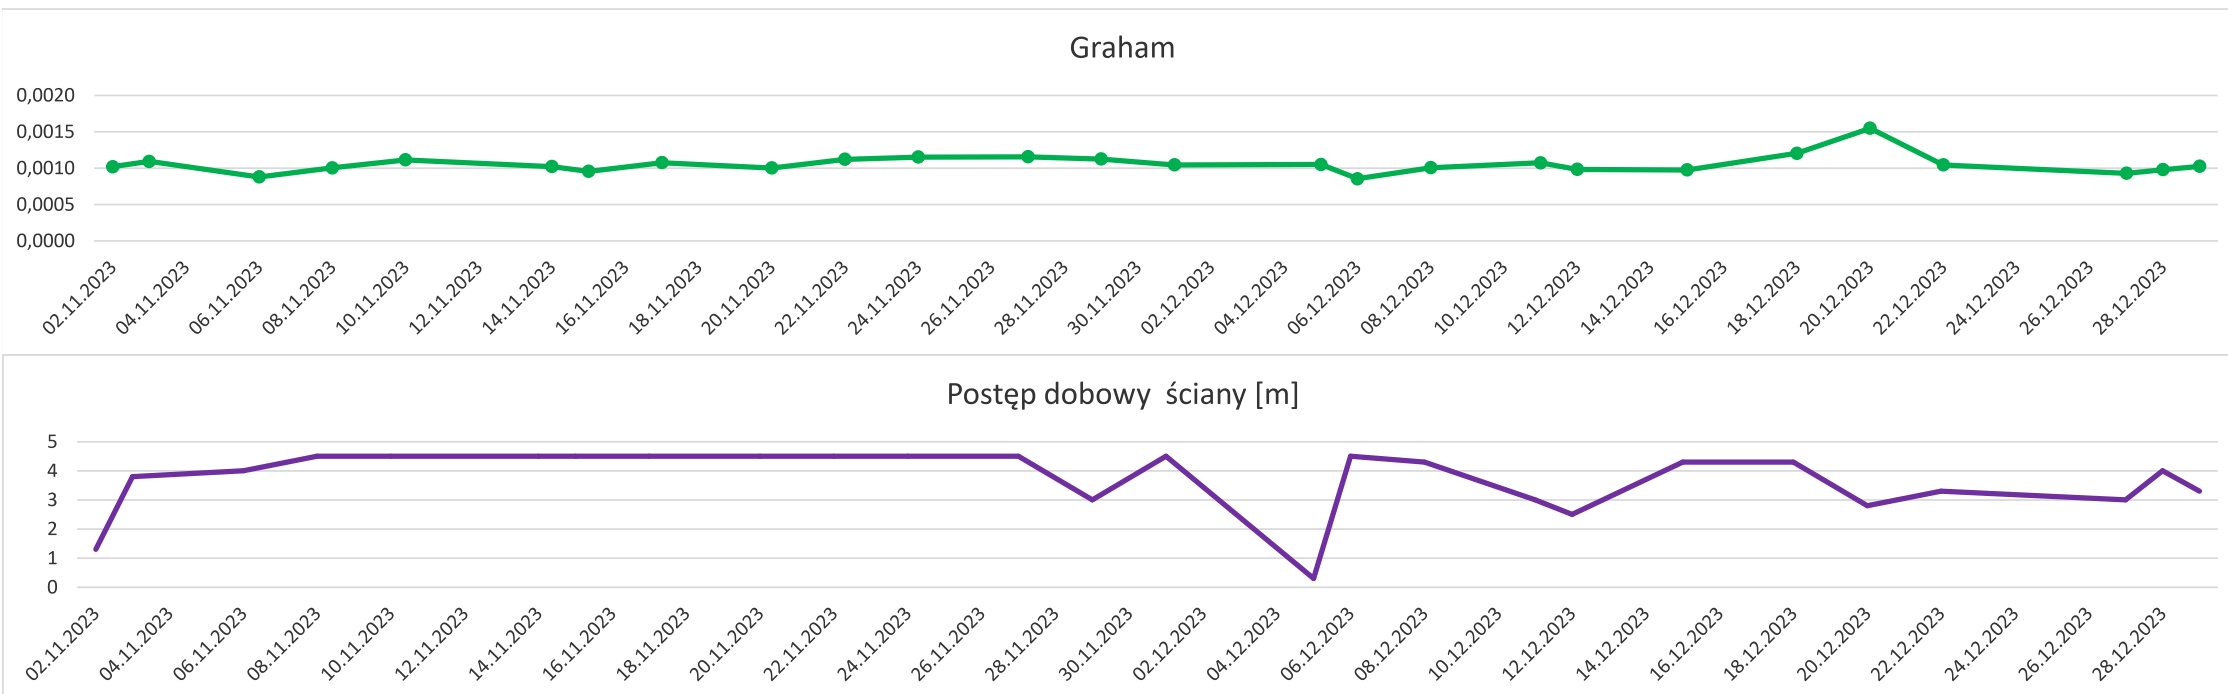

ŚCIANA NR 709

LIKWIDACJA

- ZAKOŃCZENIE EKSPLOATACJI
20/02/2024r
- ROZPOCZĘCIE LIKWIDACJI
08/03/2024r
- ZAKOŃCZENIE LIKWIDACJI
22/05/2024r

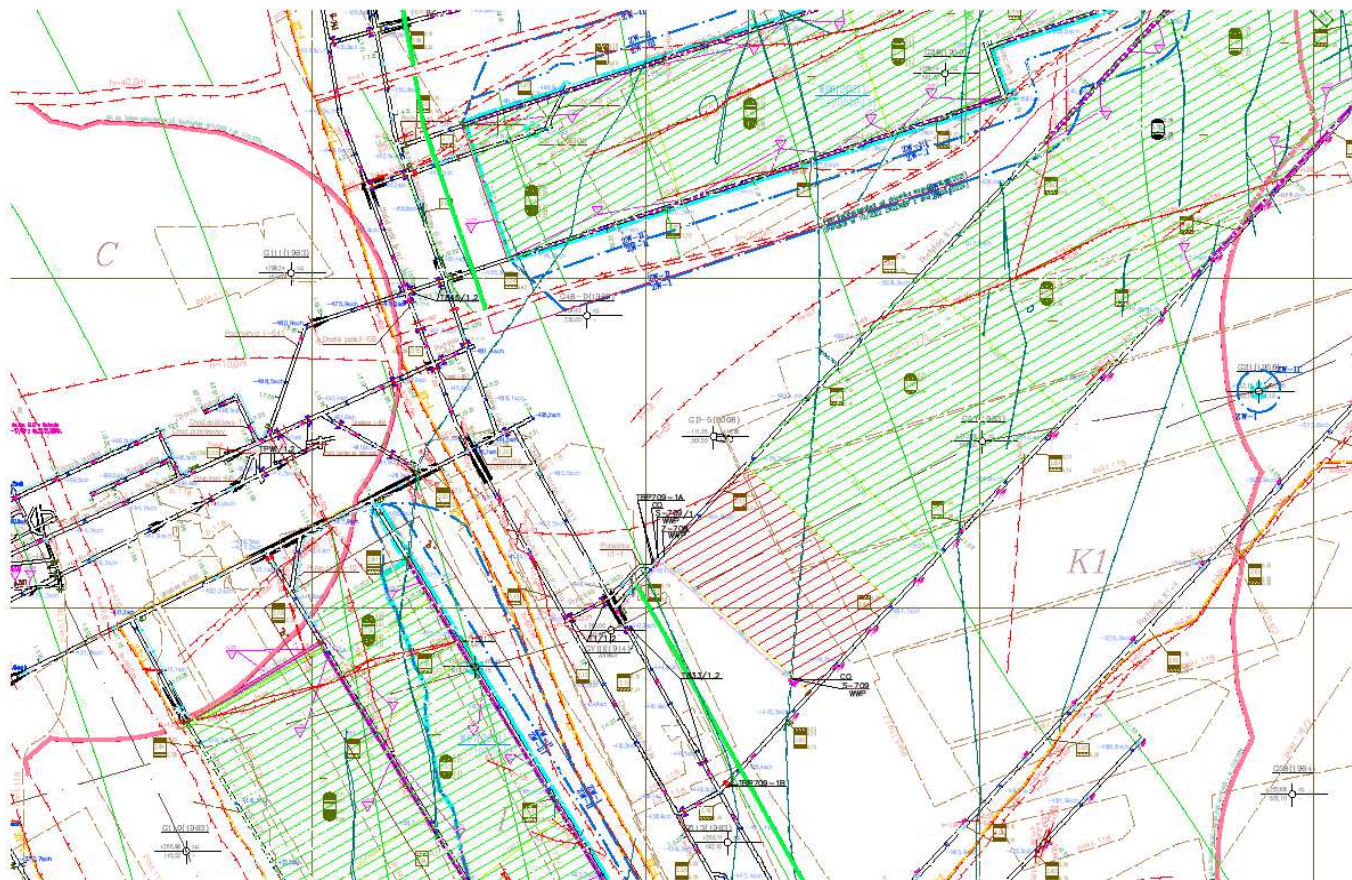


ŚCIANA NR 709

PROFILAKTYKA

STOSOWANA W TRAKCIE LIKWIDACJI

- WYKONANIE KORKA IZOLUJĄCEGO ZROBY NA LINII ZAWAŁAU ŚCIANY W WYROBISKU ZLIKWIDOWANYM ZA LINIĄ ZAWAŁU ŚCIANY Z PIANY CHEMICZNEJ,
- NA ODCINKU SEKCJI 1-80 (POZOSTAWIONA ŁATA WĘGLA O GRUBOŚCI 1,5m) ZATŁOCZENIE ŚRODKA ANTYPIROGENICZNEGO (ADIBET Ż – ŻA FIRMY ADIBUD) W ILOŚCI **134 800 LITRÓW** DO ZROBÓW ZA LINIĘ ZAWAŁU ŚCIANY (ZA POMOCĄ **78** ODWIERCONYCH OTWORÓW) ORAZ DO ŁATY WĘGLA W STROPIE POŁA WYJAZDOWEGO ZA POMOCĄ **137** OTWORÓW,
- OSADZENIE RUREK POMIAROWYCH CO **10 SEKCJI** DO WYKONYWANIA POMIARÓW SKŁADU ATMOSFERY W ZROBACH,

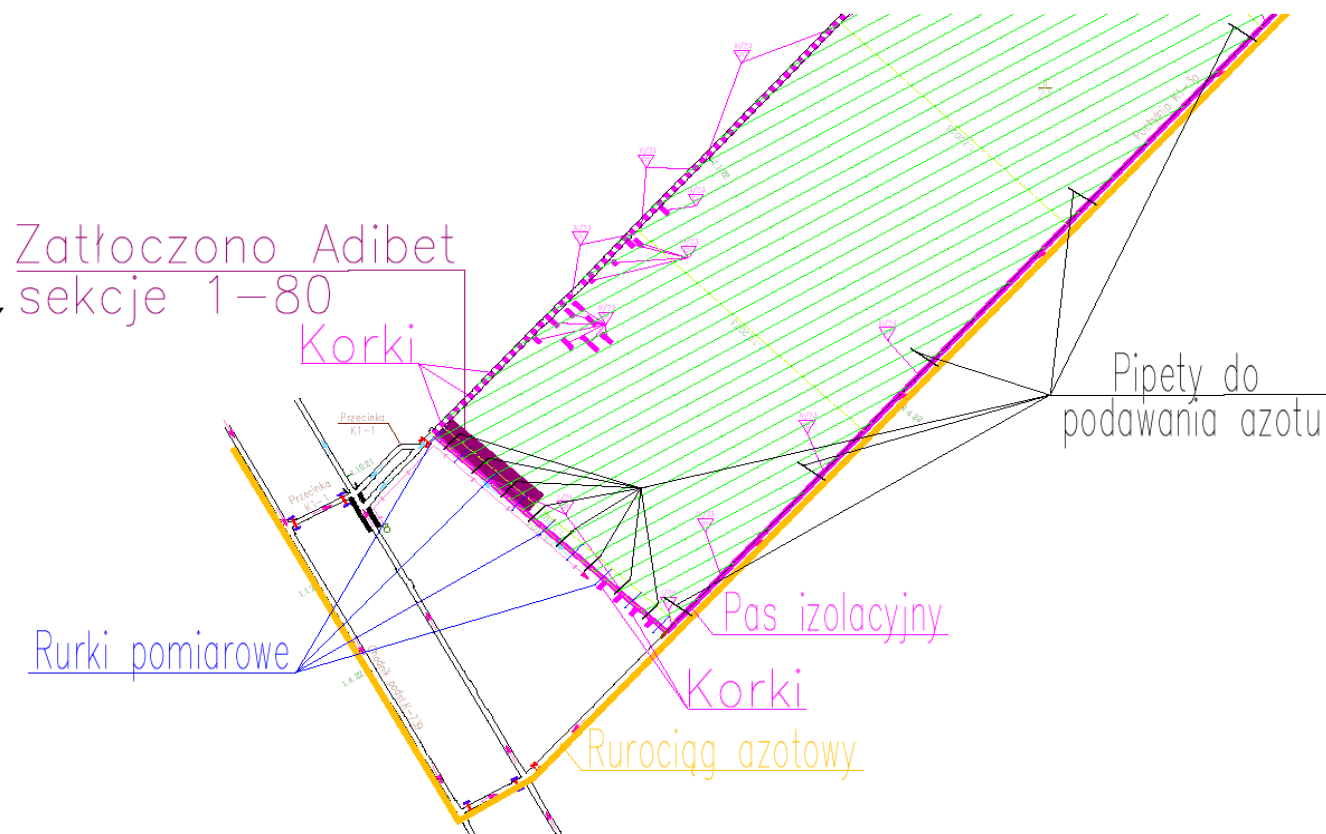


ŚCIANA NR 709

PROFILAKTYKA

STOSOWANA W TRAKCIE LIKWIDACJI


- WYKONANIE IZOLACJI ZROBÓW WZDŁUŻ ŚCIANY ZA POMOCĄ PIANY CHEMICZNEJ
- WYKONANIE KORKA IZOLACYJNEGO ZE SPOIWA MINERALNEGO (ADIBET W ODMIANIE TP FIRMY ADIBUD) OD STRONY WYROBISKA UTRZYMYWANEGO PO WYRABOWANIU 1 SEKCJI
- WYKONYWANIE KORKÓW IZOLUJĄCYCH ZROBY WRAZ Z POSTĘPEM LIKWIDACJI RABUNKU SEKCJI
- INERTYZACJA ZROBÓW ZGAZOWANYM AZOTEM (700 800 m³)

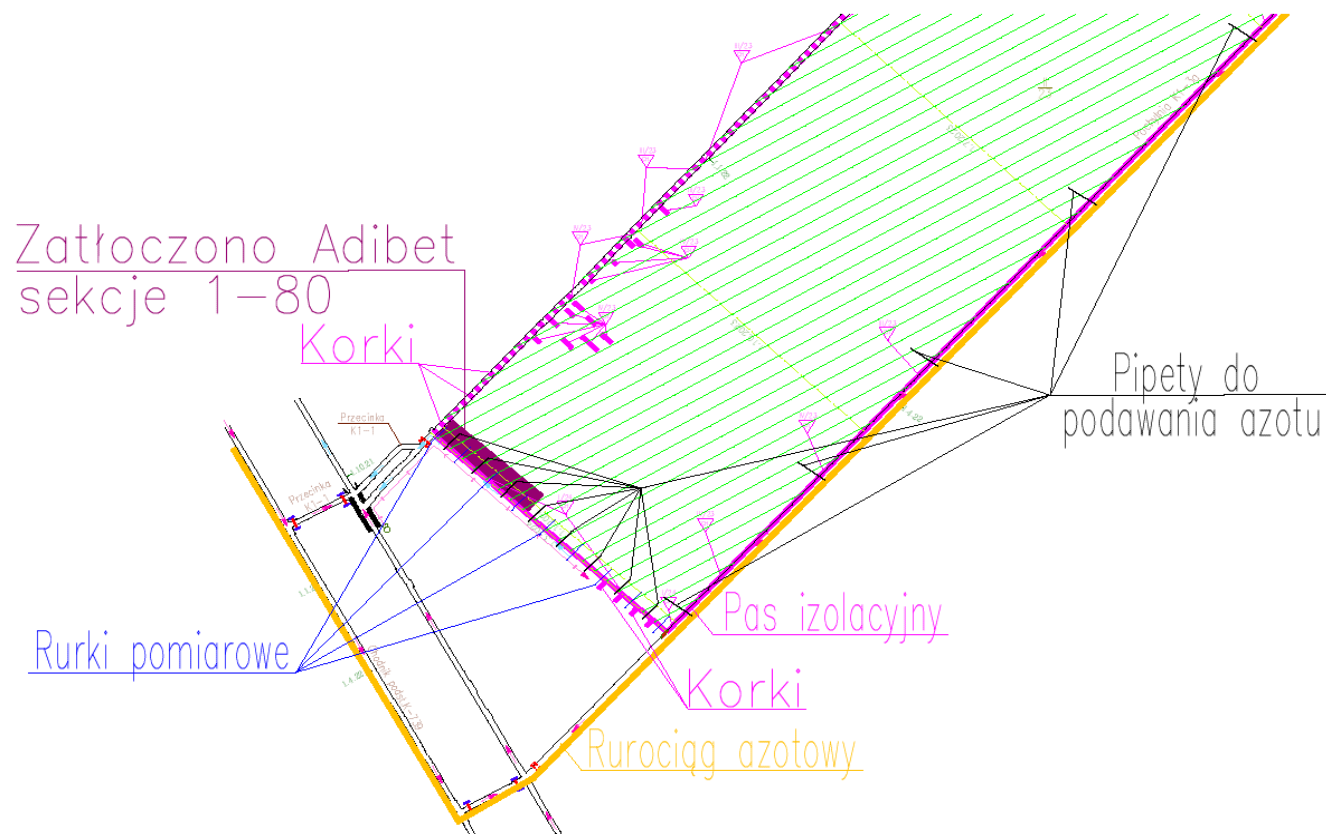


ŚCIANA NR 709

ZABEZPIECZENIE POŻAROWE STOSOWANE W TRAKCIE LIKWIDACJI


- CZUJNIKI **CO** I **CPP** POŁĄCZONE Z DYSPOZYTORSKIM SYSTEMEM BEZPIECZEŃSTWA I PRODUKCJI
- WCZESNE WYKRYWANIE POŻARÓW – **WWP** - 5X/TYDZIEŃ
- TAMY POŁOWE BEZPIECZEŃSTWA **TPB** ZLOKALIZOWANE W WYROBISKACH PRZYŚCIANOWYCH



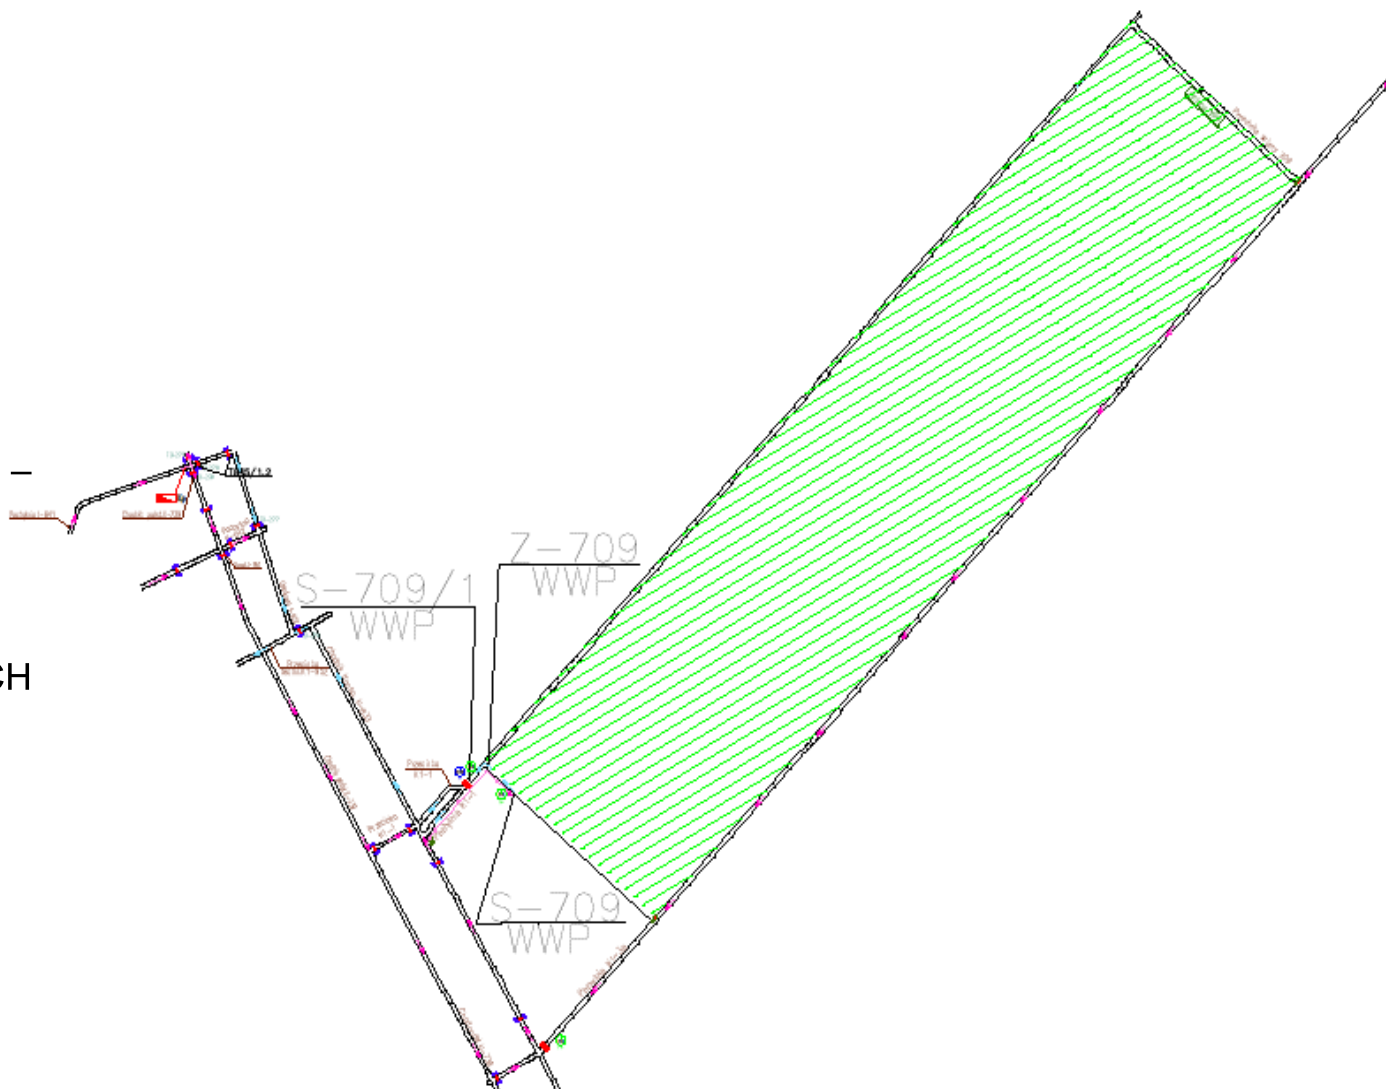


Wskaźniki pożarowe Delta CO i V CO oraz postęp dobowy ściany w miesiącach I-II / 2024r

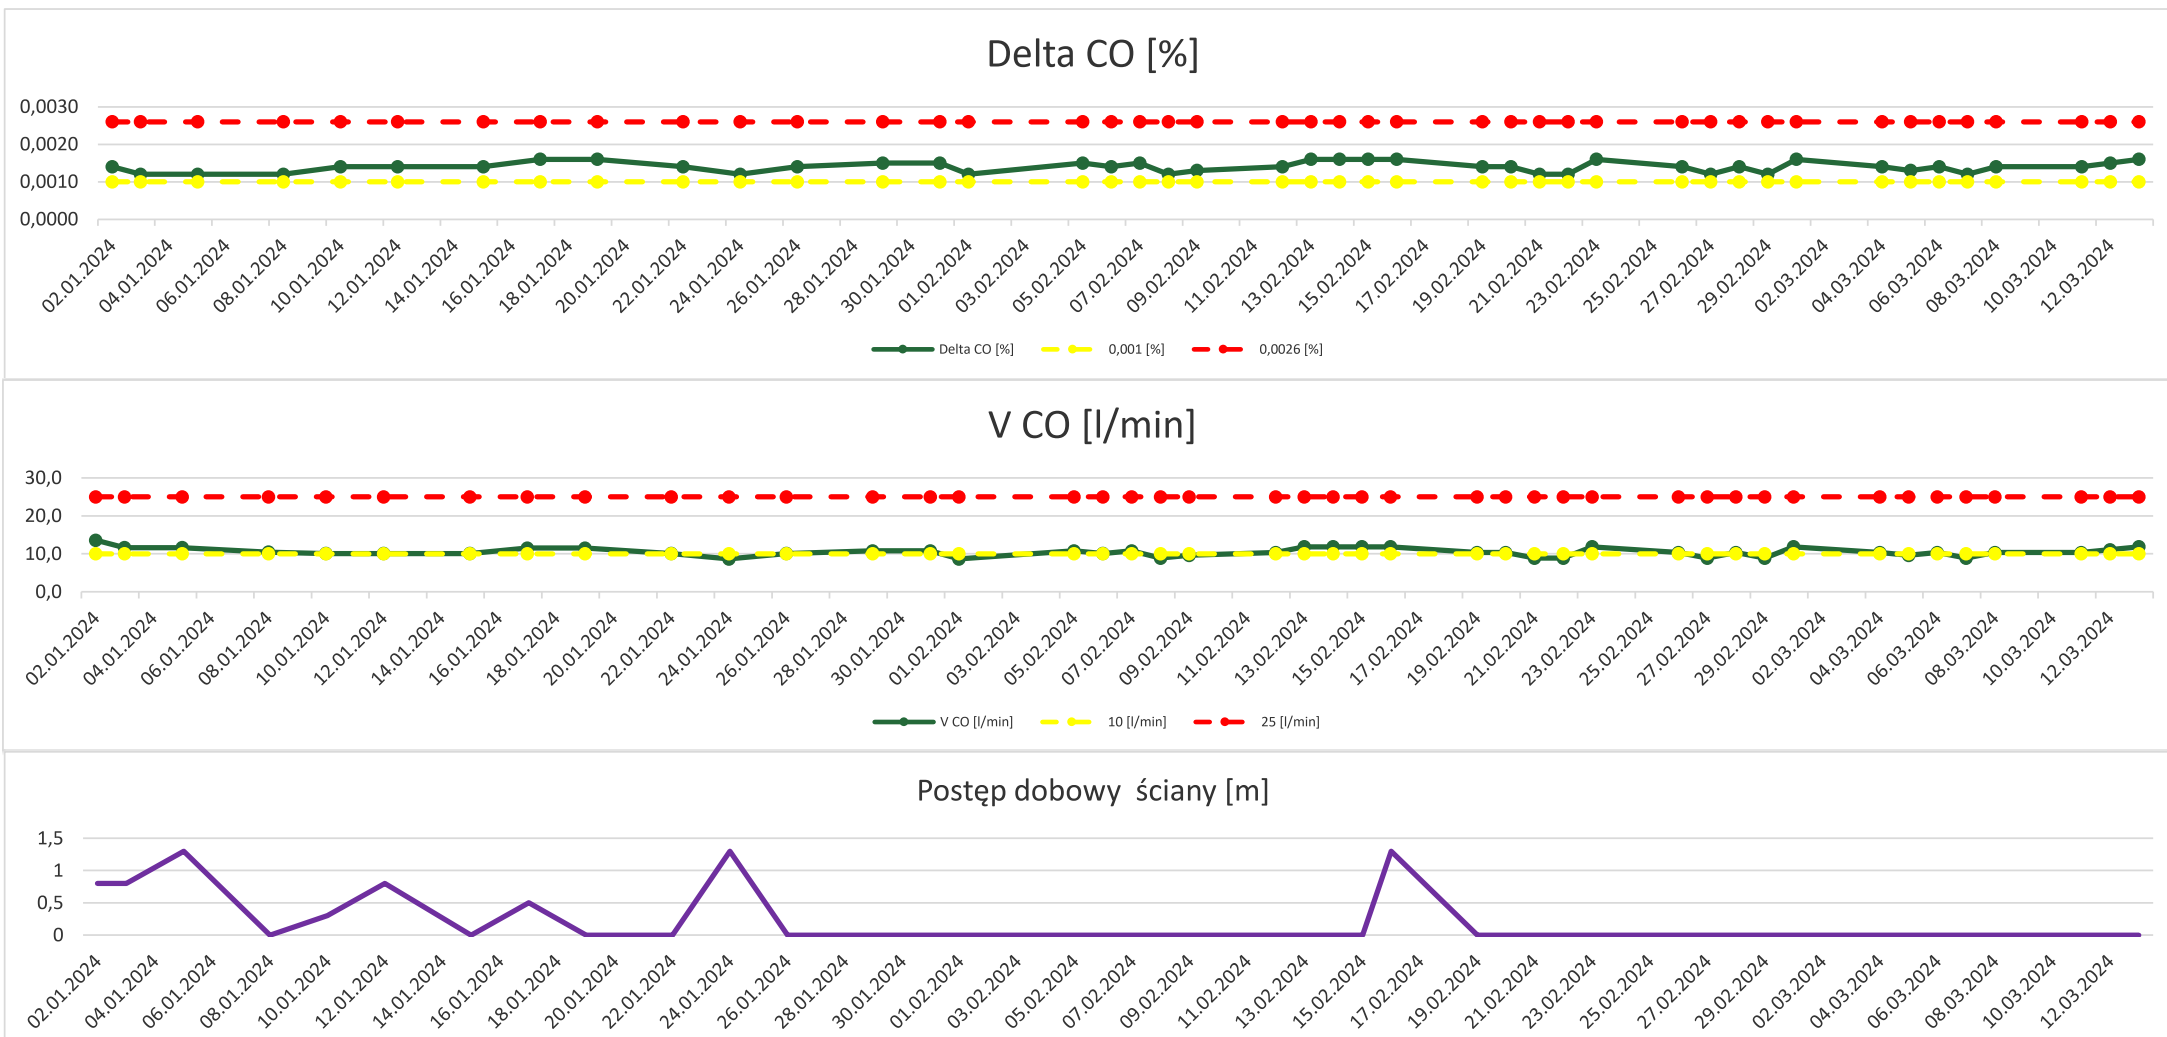

Wskaźnik pożarowy Graham oraz postęp dobowy ściany w miesiącach I-II / 2024r

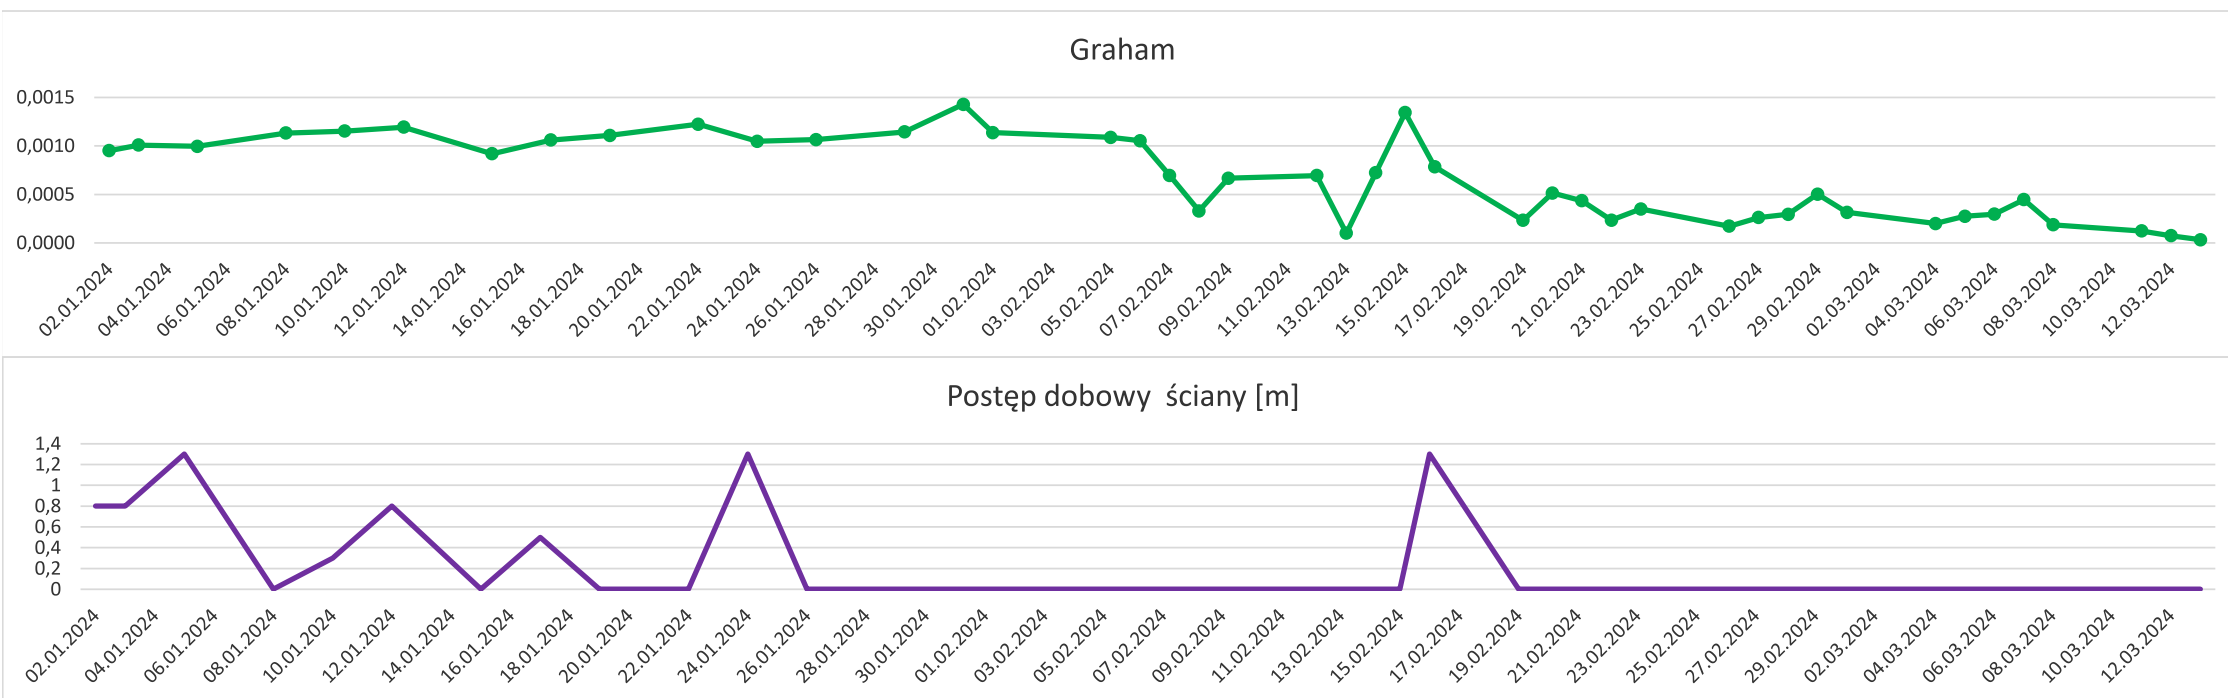

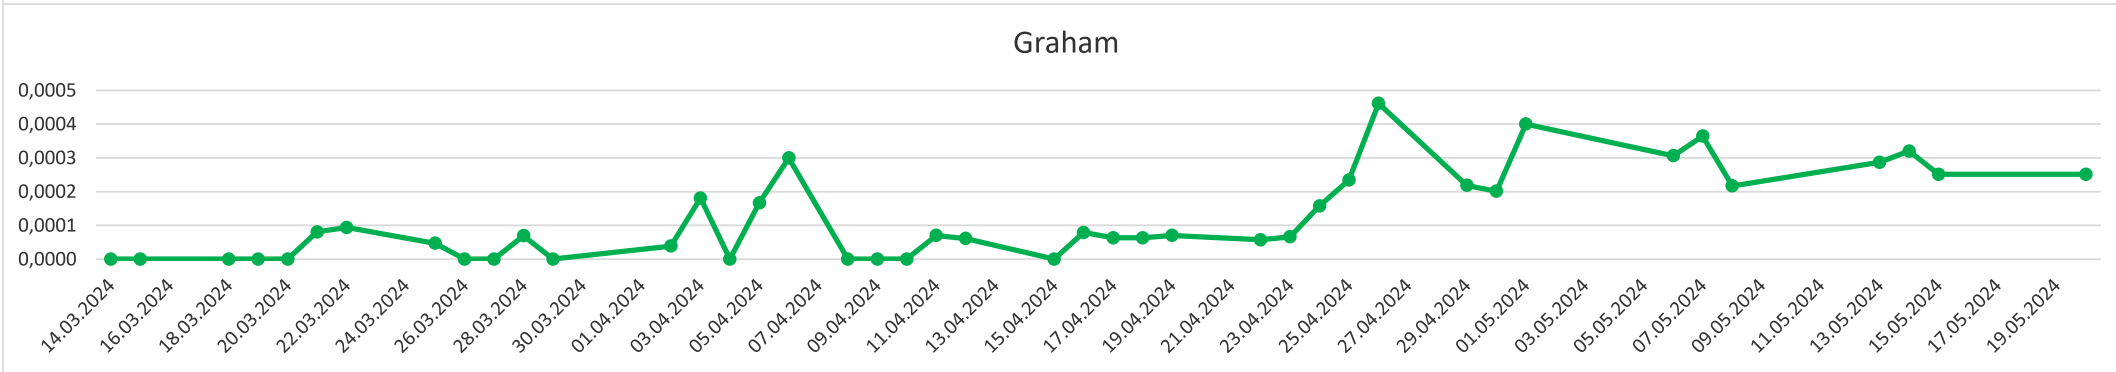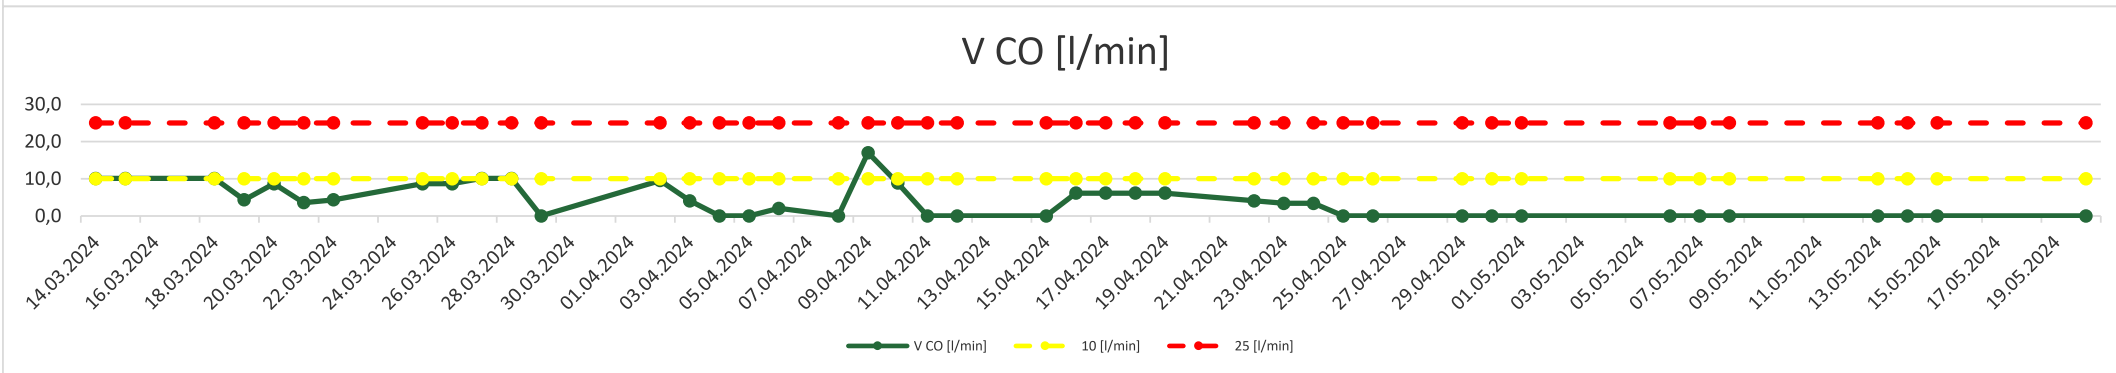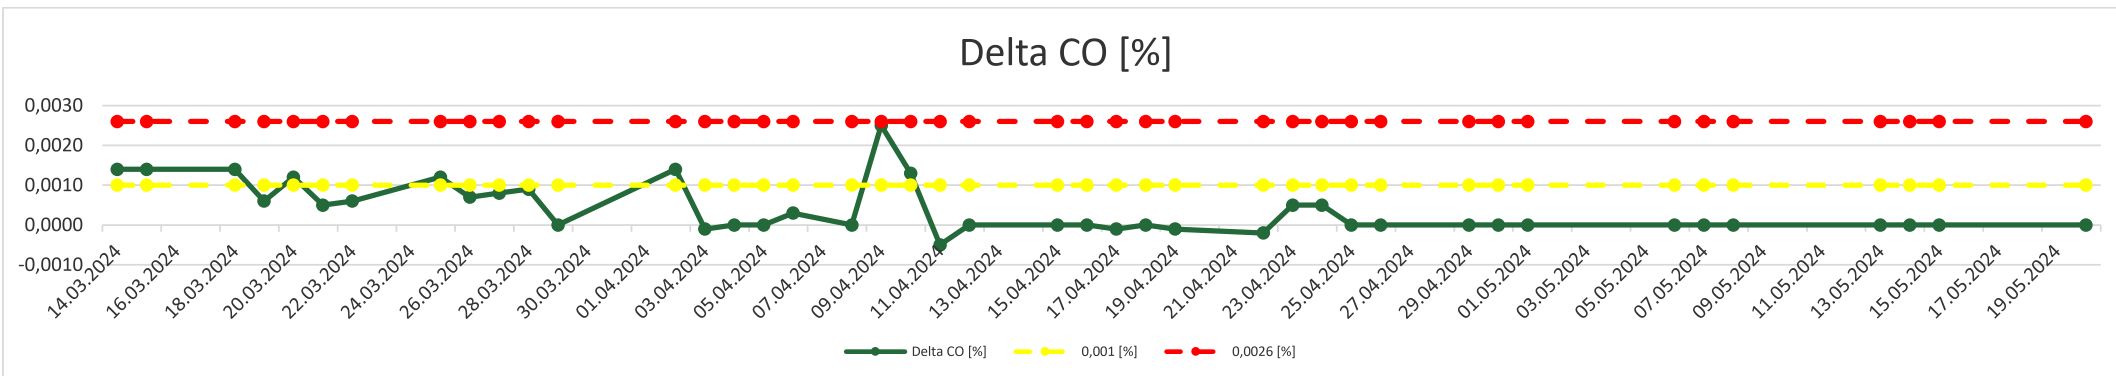



Dziękujemy za uwagę

